



Fachada  
Sem escala

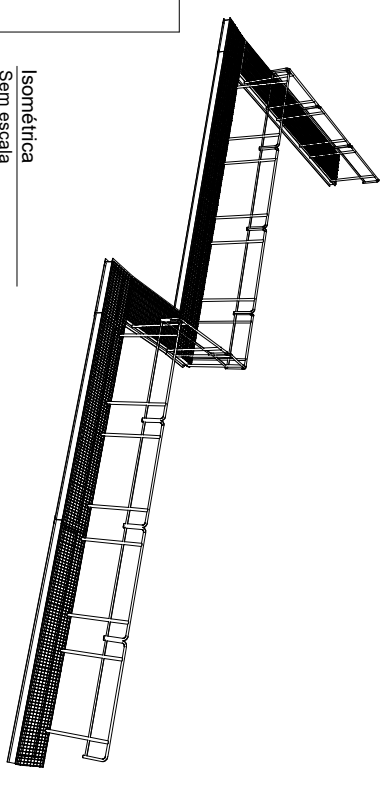

Isométrica  
Sem escala

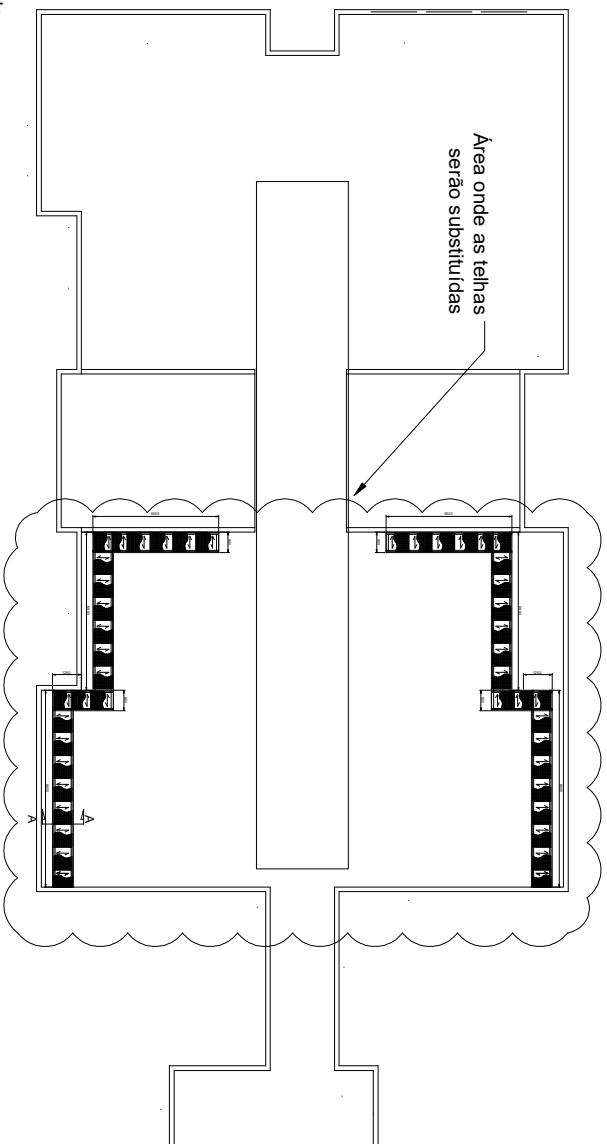

Planta  
Sem escala

Notas:

Medidas em milímetros:

A passarela deverá ser pintada na cor preta.


O guarda-corpo deverá ser fixado de modo que resista ao esforço horizontal de 170 kgf/m, conforme anexo A da NBR-14718.

As grades de piso deverão ser galvanizadas a fogo e possuir malha de 30 x 100 mm.


Barra Principal de 3/4" x 1/8" e Barra Secundária Ø 1/4".

Deverá ser previsto dois acessórios de fixação tipo 2 por grade de piso.

A estrutura da passarela deverá ser fixada na tesoura do telhado já existente.

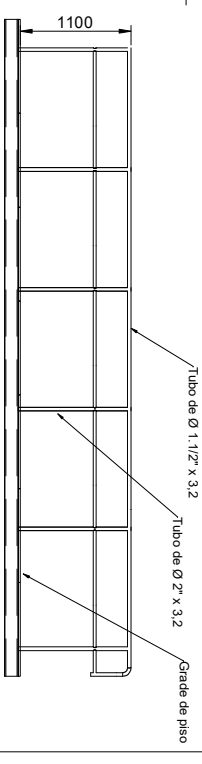

Vista Lateral  
Sem escala

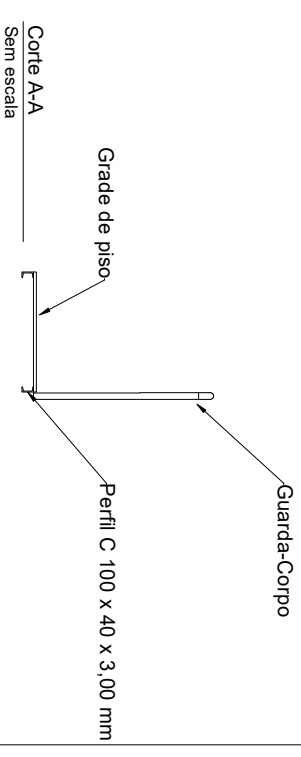

Corte A-A  
Sem escala

Detalhe do acessório  
Tipo 2  
Sem escala

